



40Y級防火水槽構造図 S=1/30


側面図

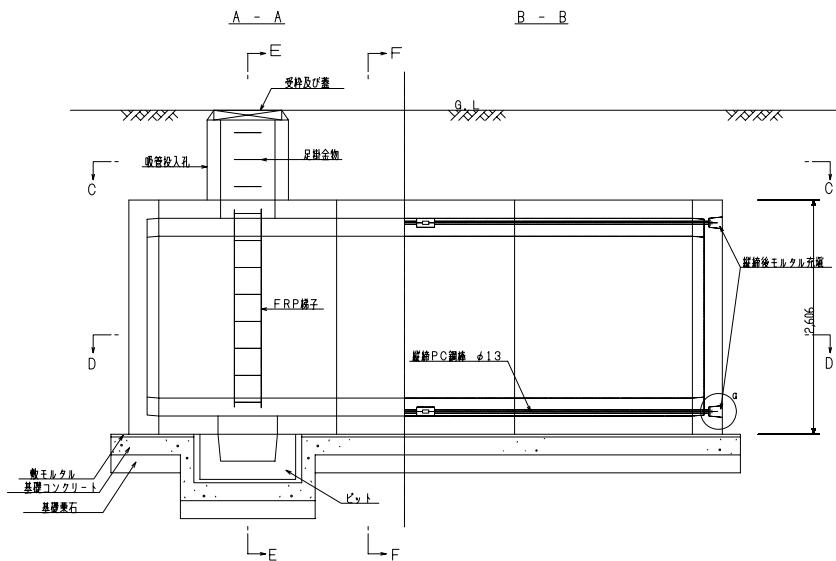


E - E

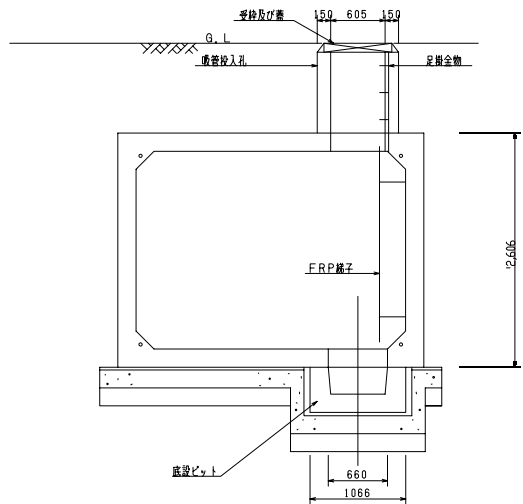


F - F

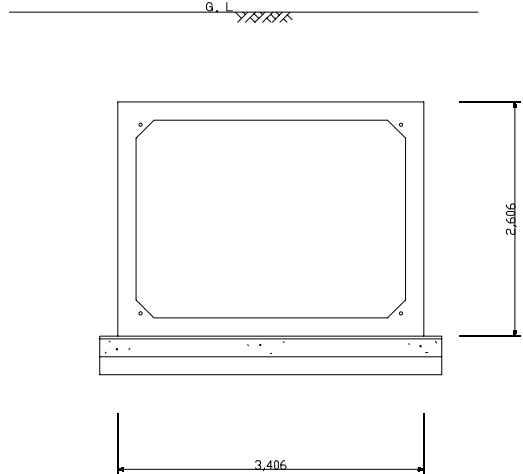

平面図

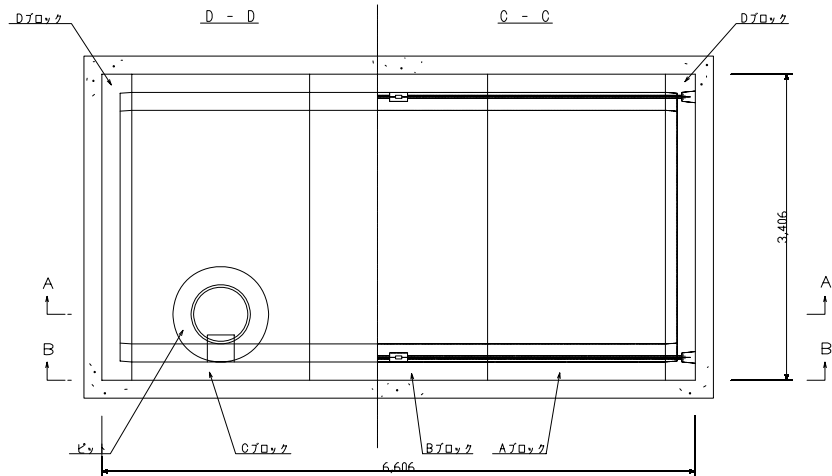

a部詳細図 S=1/6




防火水槽明細書

型式記号	ASH-322-2型P-1.5		
型式番号	防-84100号		
容量	40 m ³		
設置場所	1型(空地用) 2型(道路用)		
荷重	1.0 t/m ² T=20		
土被り	h = 0.29 m		
主材料	細目	数量	備考
Aブロック	3000x2200x1980	1個	標準型
Bブロック	3000x2200x1980	1個	切欠付
Cブロック	3000x2200x1980	1個	人孔型
Dブロック	3000x2200x333	2個	青番版
喉管投入孔ブロック	φ605, H=	1個	
喉管投入孔ブロック	φ605, H=	1個	
底設ピットブロック	φ660, H=503	1個	
FRP梯子		1個	
縦筋PC鋼筋	SBPR-930/1080-φ13, L=3265	8本	
カバー	φ13用	4個	縦筋用
定着具	φ13用 ナット, フッシャー, アンカープレート	8組	縦筋用
取付用金具	M20ボルト, フッシャー	5組	底設ピット用
受枠及び蓋	φ600	1組	
取付用金具	鉄筋φ16 (M16スリット) ナット, フッシャー	3組	喉管投入孔及び受枠用

※ 喉管投入孔及び底設ピットの位置は、打合せを必要とする。

底設ピット S=1/20 断面図

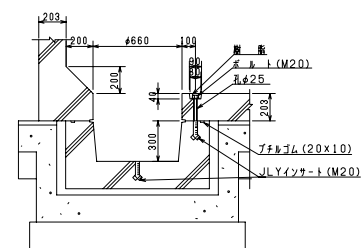

喉管投入孔 S=1/20 断面図

